


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения

**Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Центральная музыкальная школа при Московской
государственной консерватории имени П.И.
Чайковского»
Большой Кисловский переулок, дом 4, строение 2
Интернат**

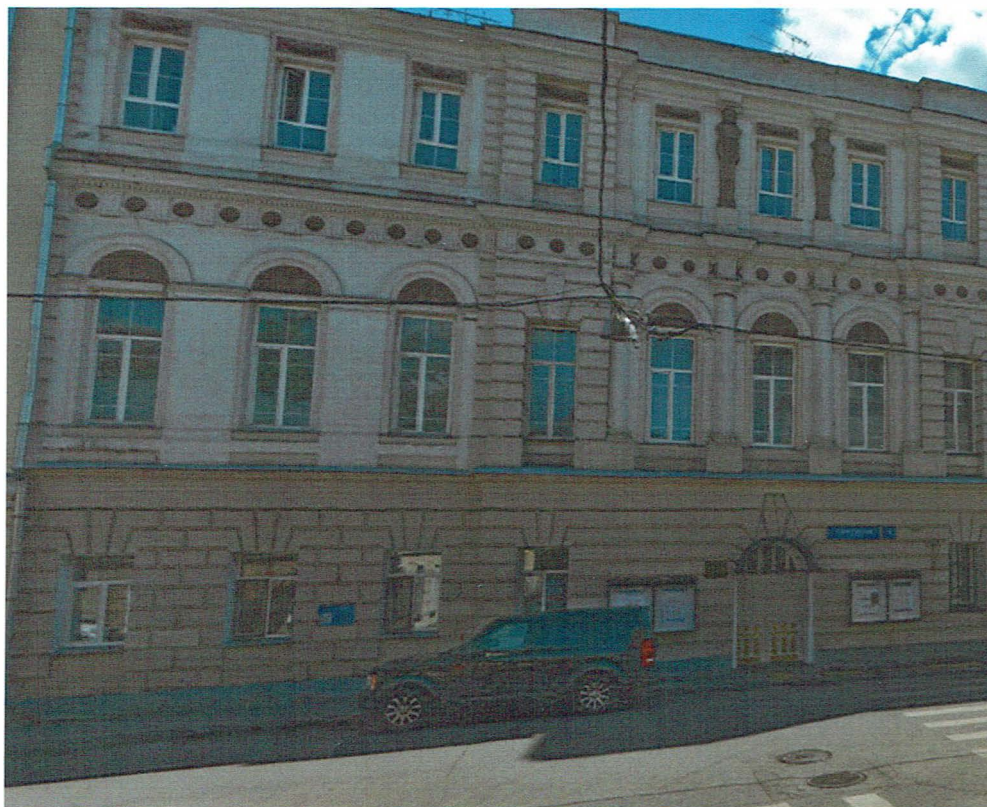

МОСКВА 2016

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского»			
Юридический адрес	125009, Москва, Малый Кисловский переулок, дом 4, строение 5			
Телефон/ E-mail	(495) 691-07-24			
Вид деятельности	Образовательная			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Министерство культуры РФ			
Наименование объекта	Нежилое здание (интернат)			
Размещение объекта	125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 4, строение 2			
Округ, район	ЦАО район Арбат			
Количество и назначение входов	1 главный; 1 запасной			
Количество этажей	3			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				108 мест
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				нет
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				нет
Возможность дистанционного обслуживания				нет
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	да	да	нет	да
Входная группа	нет	нет	нет	да
Пути движения	нет	нет	нет	да
Зона оказания услуги	нет	нет	нет	нет
Санитарно-бытовые помещения	нет	нет	нет	да
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	нет	нет	нет	да
Доступность услуги	нет	нет	нет	нет
Доступность итоговая	Объект не доступен для инвалидов			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Вход (входы) в здание	<p>Установить тактильную полосу перед входной дверью. Разместить тактильные таблички с азбукой Брайля, с информацией об объекте, установить звуковые маячки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации. Установить кнопку вызова.</p>
Путь (пути) движения внутри здания	<p>Лестница до уровня 1-го этажа: Установить предупреждающую тактильную полосу перед лестничным маршем. Нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней по всей ширине марша. Установить подъемную платформу или использовать гусеничный подъемник. Установить поручни.</p> <p>Пути движения: Разместить указатели направления движения, входа, выхода. Экраны, текстовые табло, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные схемы. установить тактильные направляющие на пути движения. Понизить уровень порогов или установить перекатные пандусы на путях движения с перепадами высот.</p> <p>Лестница междуэтажная: Установить предупреждающую тактильную полосу перед лестничным маршем. Нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней по всей ширине марша. Установить подъемную платформу на двух пролетах лестницы до уровня 2-го этажа (концертные залы). Установить поручни.</p>

	Установить лифт или подъемную платформу до уровня третьего этажа в части здания предназначенной для проживания обучающихся (необходимо техническое заключение о возможности установки)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Оборудовать места для инвалидов-колясочников в концертных залах. Оборудовать места для слабослышащих вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Установить опорные поручни вдоль стен в залах. Установить тактильные ПВХ направляющие.
Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать санузел кабинкой для инвалидов с заменой сантехнического оборудования на первом этаже. Установить тактильную направляющую плитку и не скользящее напольное покрытие. Установить тревожную кнопку.
Все зоны и участки объекта в целом	Требуются работы по адаптации в рамках капитального ремонта

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2016-2018гг.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «16» августа 2016 г.

Дата составления паспорта « 16 » августа 2016 года.

Руководитель организации

М.П.



/Ф.И.О/

В.В. Тясецкий

Общественный инспектор по делам инвалидов в г. Москве

/Ф.И.О/

Ялишева М.В.

Удостоверение №45 от
10.04.2012г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

<i>Наименование организации</i>	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского»
Юридический адрес	125009, Москва, Малый Кисловский переулок, дом 4, строение 5
телефон	(495) 691-07-24
Ведомственная принадлежность	<i>Министерство культуры РФ</i>
Вид деятельности	<i>Образовательная</i>
Форма собственности объекта	федеральная
Наименование объекта	Нежилое здание (интернат)
Объем предоставляемых услуг	108 мест
Размещение объекта	125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 4, строение 2
Количество и назначение входов	1 главный, 1 запасной
Количество этажей	3
Год постройки	1880г.
Год последней реконструкции	2008г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	600м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	ст. м. «Арбатская»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию ограждение отсутствует						
Автостоянка посетителей (при наличии) не предусмотрена						
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	соответствует	--	п.3.3. СНИП 35-01-201	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует	--	Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются		К, О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка отсутствует						
*Навес	имеется	--	п.3.14 СНИП 35-01 5.1.3. СП 59.13330	Наличие		К, О

*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	имеется частично	Разместить тактильные таблички с азбукой Брайля, с информацией об объекте, установить звуковые маячки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации. Установить кнопку вызова.	п. 3.1 СНиП 35-01	Наличие		Г
*Звуковой маяк у входа	отсутствует	Разместить тактильные таблички с азбукой Брайля, с информацией об объекте, установить звуковые маячки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации.	Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие	С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
*Тактильная схема	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		С

		информации.				
Лестница внутренняя до уровня 1-го этажа						
Маркировка ступеней	отсутствует	нанести контрастное окрашивание, установить предупреждающую тактильную полосу перед лестничным маршем.	4.15 СП 35-101 5.2.12.СП 59.13330	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	отсутствуют	Установить поручни	3.32 СНиП 35-01	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
Высота подъема ступени	0,1м	--	3.28 СНиП 35-01	от 0,15 до 0,17м	Допустимо несоответствие	О, С
Глубина проступи	0,3м	--	3.28 СНиП 35-01	От 0,27 до 0,35 м	Допустимо несоответствие	О
Единообразная геометрия ступеней	имеется	--	3.27 СНиП 35-01	Допустима другая геометрия для первых трех ступеней	Допустимо несоответствие	О, С

Пандус до уровня 1 этажа	отсутствует	Установить подъемную платформу или использовать гусеничный подъемник.	--			
Тамбур						
Глубина	соответствует	--	5.1.7.СП 59.13330	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	соответствует	--	5.1.7.СП 59.13330	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	распашные	--				
- ширина дверного проема в свету	0,9м	--	3.32 СНиП 35-01	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
Коридоры/холлы 1 этаж						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,1м сужение до 1,1м	--	3.18 СНиП 35-01	1,2 м и более, допустимы	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К

				сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м		
Разворотные площадки, глубина	1,5м	--	3.19 СНиП 35-01	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1,5м	--	3.19 СНиП 35-01	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	отсутствуют	Разместить указатели направления движения, входа, выхода. Экраны, текстовые табло, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные схемы. установить тактильные направляющие на пути движения.	--	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
*Тактильная схема	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		С
Места отдыха и ожидания на этаже	имеются		--	4.14 СП 35-101		Требуется при пребывании на

				объекте более 1 часа		
Навесное оборудование	отсутствует	--	3.20 СНиП 35-01	Выступы до 10 см или огорожены	Имеются	С
- высота порога наружного, внутреннего	не соответству ет	Понизить уровень порогов или установить перекатные пандусы на путях движения с перепадами высот.	Допустимо несоответст вии при частичной доступност и	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Санузел для посетителей	имеется	--		Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов	отсутствует	Оборудовать санузел кабинкой для инвалидов с заменой сантехническог о оборудования на первом этаже. Установить тактильную направляющую плитку и не	п.3.63 СНиП 35- 01-2001	Имеется	-	

		скользящее напольное покрытие. Установить тревожную кнопку.				
Лестница междуэтажная	имеется					
Контрастное окрашивание ступеней	отсутствует	Рекомендуется нанести контрастное окрашивание на проступи верхней и нижней ступеней по всей ширине марша	п.4.15 СНиП 35-01-2001	Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	
Поручни с двух сторон:	не соответствуют	Установить поручни в соответствии с горизонтальными завершениями и не травмирующим	п. 3.32 СНиП 53-01-2001 ГОСТ Р 51261 П. 5.1.2. СП 59.13330	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	
- на высоте	соответствует		--	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	
-* горизонтальные	отсутствуют		--	Имеются	Допустимо	К

завершения поручня		и окончаниями			отсутствие, несоответствие	
- *не травмирующие окончания	отсутствуют		--	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	Г
Пандус междуэтажный	отсутствует	Установить подъемную платформу на двух лестничных пролетах до уровня 2-го этажа				
Лифт междуэтажный	отсутствует	Установить лифт или подъемную платформу до уровня третьего этажа в части здания предназначенной для проживания обучающихся (необходимо техническое заключение о возможности установки)				
2 этаж (концертные залы)						
Концертный зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр.	Зрительный 100 мест					

вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	отсутствует	Оборудовать места для инвалидов в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающихся с путями эвакуации остальной части зрителей	4.12 СНиП 35-01	2% и более	Не менее одного места	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	отсутствуют	Оборудовать сидячие места вмонтированными системами индивидуального прослушивания	4.12 СНиП 35-01	2 % и более	Не учитывается	Г
Зал старинной музыки (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	Зрительный 40 мест					

Доля мест для колясочников от общего числа мест	отсутствует	Оборудовать места для инвалидов в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающихся с путями эвакуации остальной части зрителей	4.12 СНиП 35-01	2% и более	Не менее одного места	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	отсутствуют	Оборудовать сидячие места вмонтированными системами индивидуального прослушивания	4.12 СНиП 35-01	2 % и более	Не учитывается	Г

Заключение:

Нежилое здание (интернат) 1880 года постройки, реконструкция в 2008 году, расположенное по адресу: г. Москва Большой Кисловский переулок, д . 4, строение 2, закреплено на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» (далее - ЦМШ). Указанное нежилое здание предназначено для проживания учащихся ЦМШ в возрасте от 12 до 19 лет. В здание имеется два концертных зала, расположенных на втором этаже. Подъемная платформа и лифт до уровня второго этажа отсутствует. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано специальной кабиной для инвалидов.

Рекомендации по проведению работ в рамках программы «Доступная среда»:

Вход (входы) в здание:

- ✓ Установить тактильную полосу перед входной дверью.
- ✓ Разместить тактильные таблички с азбукой Брайля, с информацией об объекте, установить звуковые маячки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации.
- ✓ Установить кнопку вызова.

Путь (пути) движения внутри здания:

- ✓ Лестница до уровня 1-го этажа:
- ✓ Установить предупреждающую тактильную полосу перед лестничным маршем.
- ✓ Нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней по всей ширине марша.
- ✓ Установить подъемную платформу или использовать гусеничный подъемник.
- ✓ Установить поручни.

Пути движения:

- ✓ Разместить указатели направления движения, входа, выхода.
- ✓ Экраны, текстовые табло, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные схемы.
- ✓ установить тактильные направляющие на пути движения.
- ✓ Понизить уровень порогов или установить перекатные пандусы на путях движения с перепадами высот.

Лестница междуэтажная:

- ✓ Установить предупреждающую тактильную полосу перед лестничным маршем.
- ✓ Нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней по всей ширине марша.
- ✓ Установить подъемную платформу на двух пролетах лестницы до уровня 2-го этажа (концертные залы).
- ✓ Установить поручни.
- ✓ Установить лифт или подъемную платформу до уровня третьего этажа в части здания предназначенной для проживания обучающихся (необходимо техническое заключение о возможности установки)

Зона целевого посещения объекта (концертные залы):

- ✓ Оборудовать места для инвалидов-колясочников в концертных залах.
- ✓ Оборудовать места для слабослышащих вмонтированными системами индивидуального прослушивания.
- ✓ Установить опорные поручни вдоль стен в залах.
- ✓ Установить тактильные ПВХ направляющие.
 - В зальных помещениях места обслуживания инвалидов на креслах-колясках представляют собой зону, свободную от кресел для размещения в пределах этой зоны кресла-коляски инвалида. Для инвалидов других категорий требуются обычные кресла. При общем числе мест для инвалидов 5% нормативное число мест для инвалидов-колясочников принимается порядок 1-2%.
Перед сценой или в конце зала вблизи проема-выезда следует предусматривать свободные площадки шириной в свету не менее 1,8 м для зрителей на креслах-колясках.
Места для инвалидов предпочтительно располагать в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающихся с путями эвакуации остальной части зрителей.

Санитарно-гигиенические помещения:

- ✓ Оборудовать санузел кабинкой для инвалидов с заменой сантехнического оборудования на первом этаже.
- ✓ Установить тактильную направляющую плитку и не скользящее напольное покрытие.
- ✓ Установить тревожную кнопку.

Перечень нормативных документов

- СНиП 35-01-2001 Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения
- СП 118.13330.2012 «Доступные здания и сооружения»
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
- СП 136.13330 Знания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.
- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»
- ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
- ГОСТ Р 51264-99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов.
- ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.
- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

**Лист корректировки
объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности ОСИ**

паспорт откорректирован

на « ___ » _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

на « ___ » _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

на « ___ » _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

на « ___ » _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ